



$$297 \times 500$$


Widok obudowy

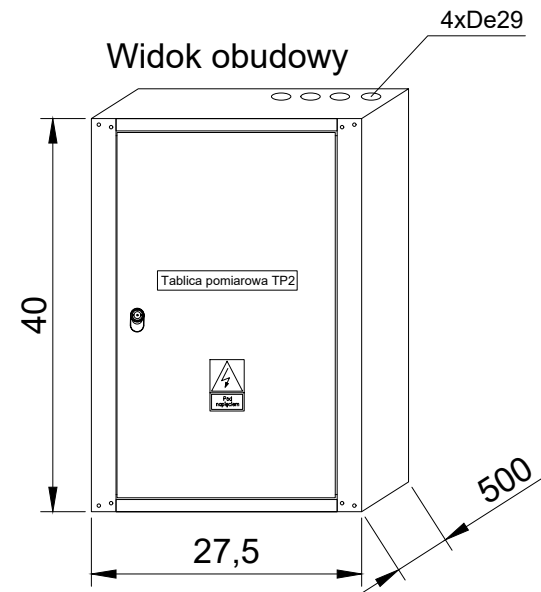

* Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

1. Elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego dobrano dla mocy przyłączeniowej 999kW
2. Symbolem gwiazdki oznaczono wszystkie elementy układu pomiarowego przystosowane do plombowania.
3. Wymieniane elementy układu pomiarowego montować należy z zachowaniem wytycznych producenta, przepisami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

