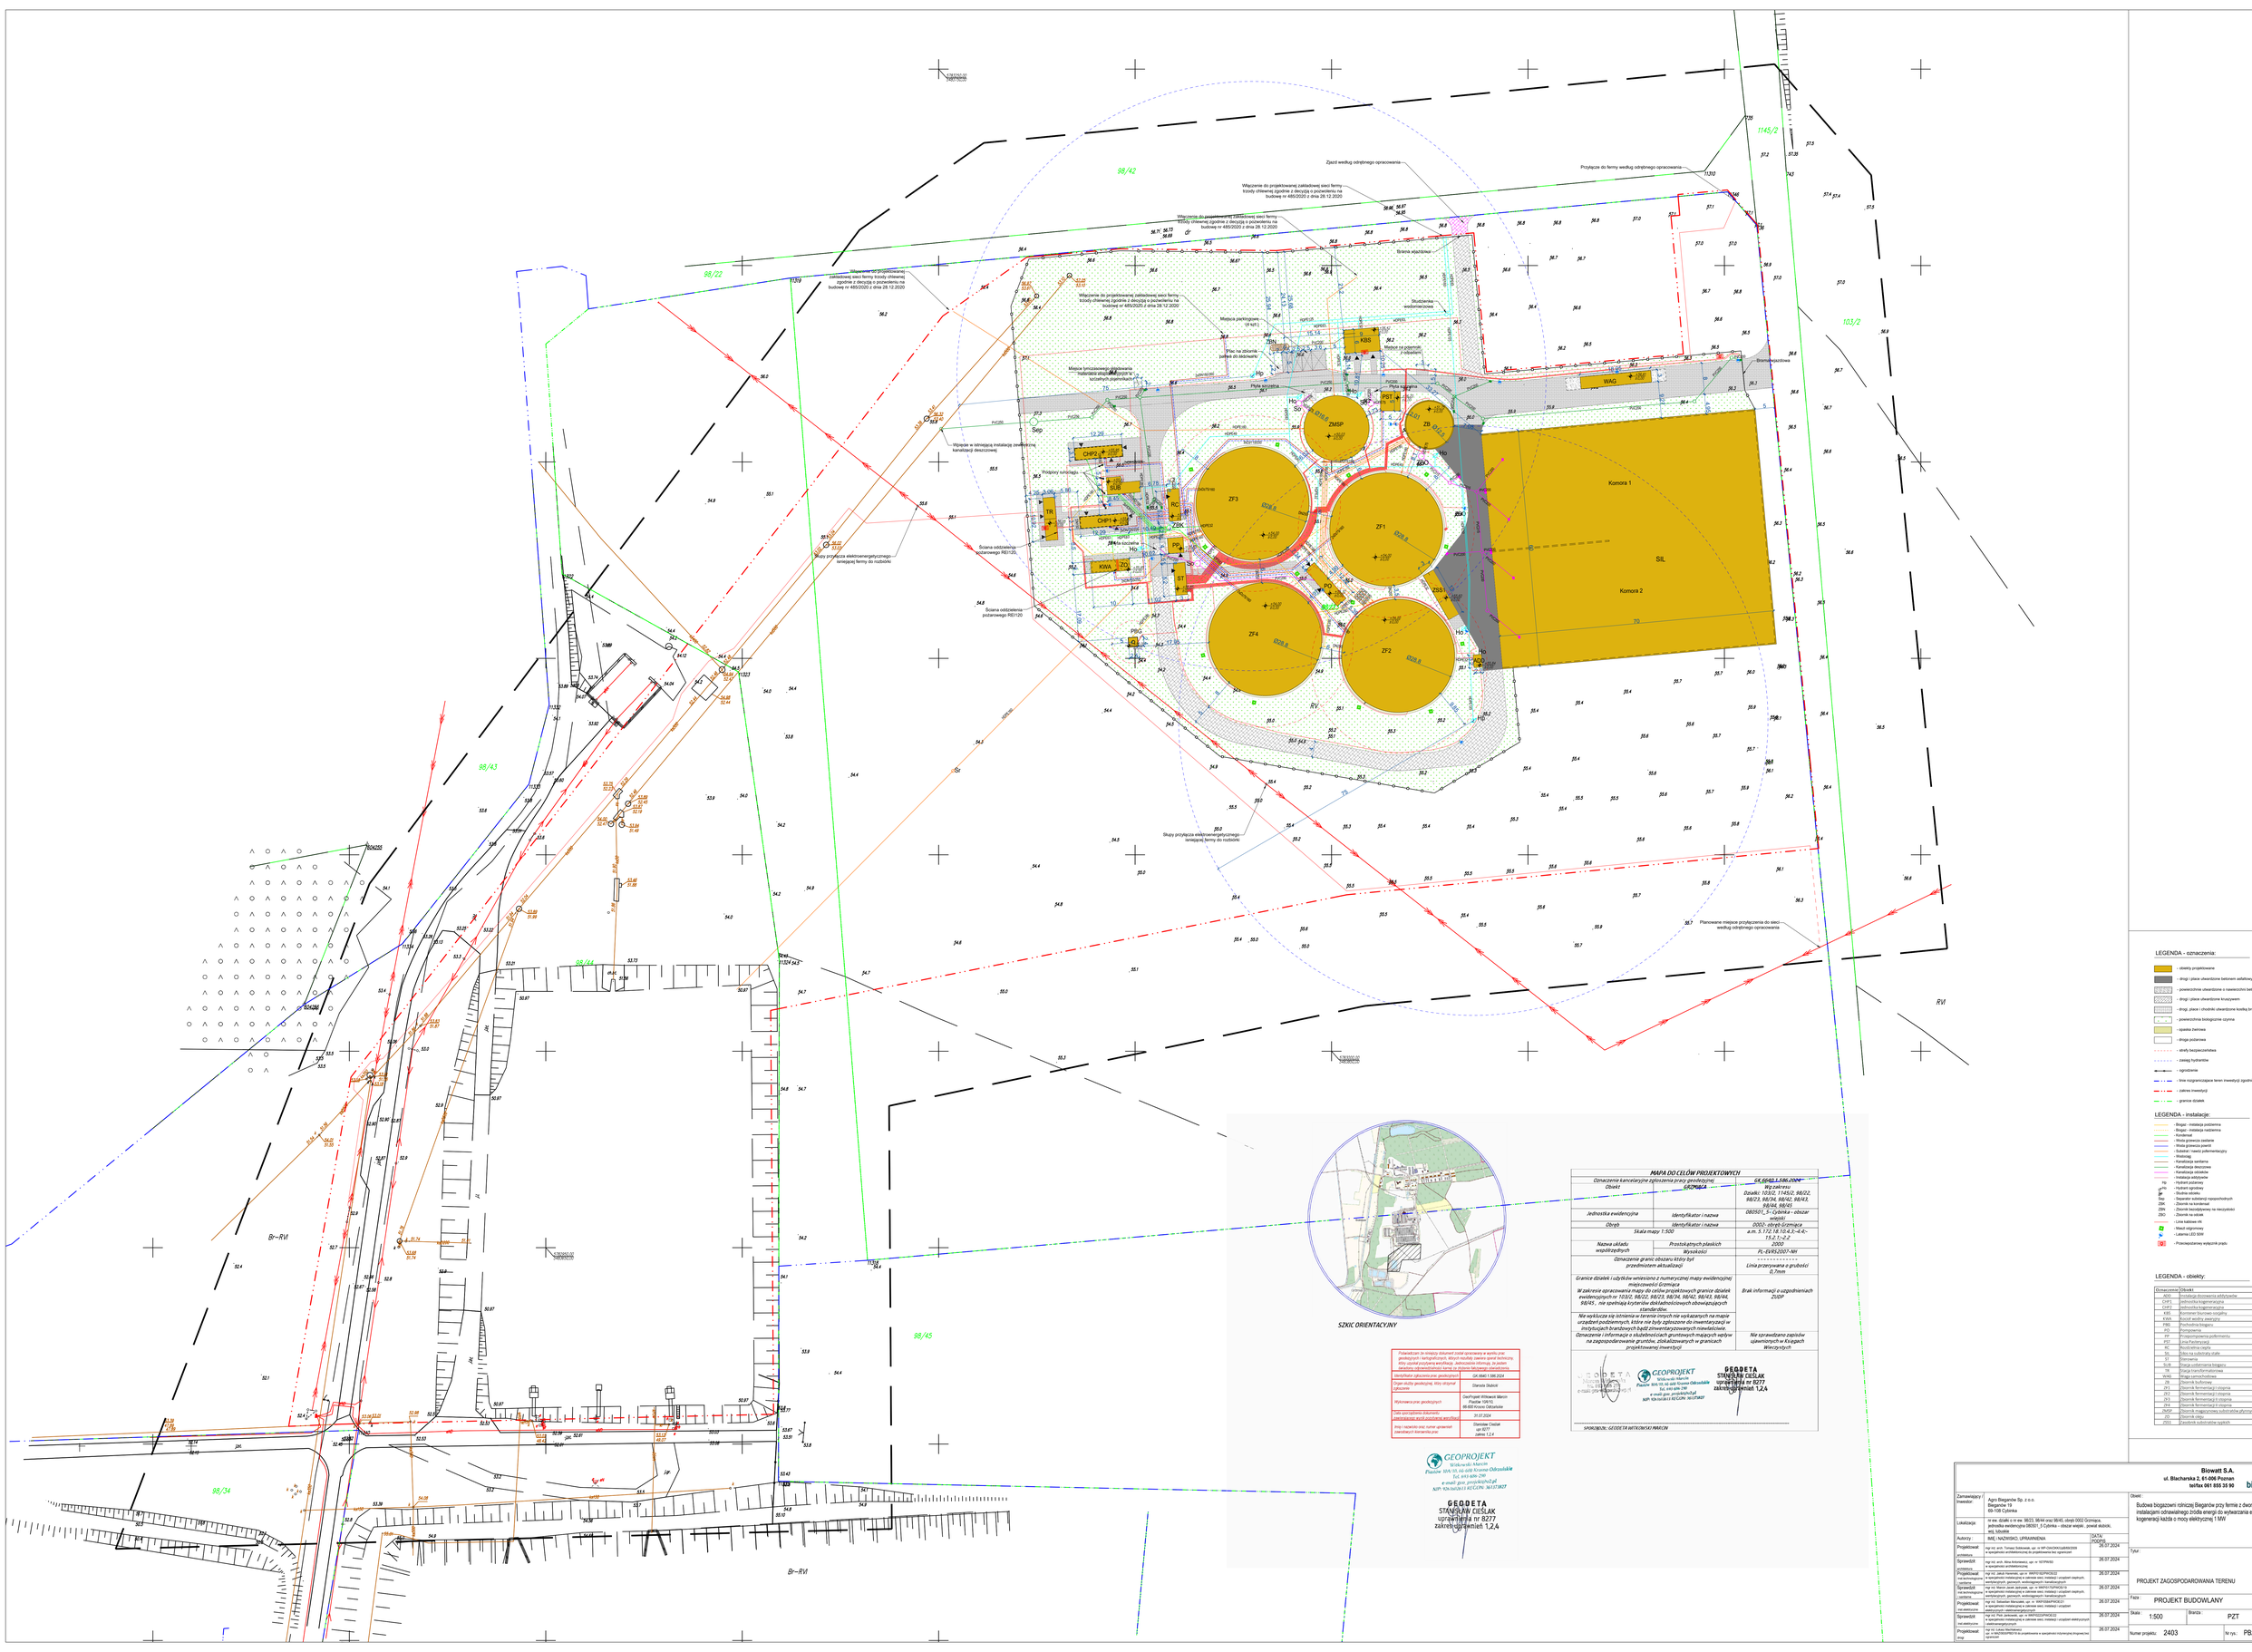
98/42
98/22
98/43
98/44
98/34
98/45
1145/2
103/2
Br–RVI
RVI
Przyłącze do fermy według odrębnego opracowania
Zjazd według odrębnego opracowania
Włączenie do projektowanej zakładowej sieci fermy trzody chlewnej zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 485/2020 z dnia 28.12.2020
Strefa ulazdowa
Stacja transformatorowa
Studzienka wodomierzowa
Miejsca parkingowe (4 MP)
Plac na zbiorniki paliwa do ładowarki
Miejsce tymczasowego składowania odpadów stałych powstających w wyniku budowy
Miejsce tymczasowego składowania ścinanej warstwy humusu
Płyta wylewna
Wyjście w odległą instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej
Przejazdy rurociągów
Ściana oddzielenia wschodniego REI120
Ściana oddzielenia południowego REI120
Słupy przyłącza elektroenergetycznego - istniejącej fermy do rozbiórki
Słupy przyłącza elektroenergetycznego - istniejącej fermy do rozbiórki
Planowane miejsce przyłączenia do sieci - według odrębnego opracowania
Komora 1
Komora 2
SIL
ZF1
ZF2
ZF3
ZF4
ZMSP
ZSS1
ZB
ZBN
ZBK
ZO
ZS
ZDO
ZDS
ZDK
ZDP
ZDM
ZDW
ZDWP
ZDWK
ZDWS
ZDWO
ZDWW
ZDWZ
ZDWM
ZDWT
ZDWD
ZDWG
ZDWB
ZDWC
ZDWN
ZDWR
ZDWL
ZDWA
ZDWE
ZDWF
ZDWH
ZDWJ
ZDWU
ZDWV
ZDWX
ZDWY
ZDWQ
ZDWI
ZDWE
ZDWF
ZDWH
ZDWJ
ZDWU
ZDWV
ZDWX
ZDWY
ZDWQ
ZDWI
CHP1
CHP2
KBS
KWA
PBG
PST
PK
ST
TR
SUB
WAG
RV
RK
RP
RO
RS
RZ
RW
RX
RY
RZ
RV
RK
RP
RO
RS
RZ
RW
RX
RY
Ho
So
Sep
Hg
Hp
Hz
Hk
Hl
Hm
Hn
Hr
Hs
Ht
Hu
Hv
Hw
Hx
Hy
Hz
Ha
Hb
Hc
Hd
He
Hf
Hg
Hh
Hi
Hj